

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AI24.B.00890
(номер сертификата соответствия)

ТР 0981616
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (ООО "Мегастрой").
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: ул. Хвалынская, 87А, г. Сызрань, Самарская обл., РФ, 446012.
ОГРН: 1026303058484. Факс 8 (8464) 98-29-52, 98-15-69.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мегастрой" (ООО "Мегастрой").
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: ул. Хвалынская, 87А, г. Сызрань, Самарская обл., РФ, 446012.
ОГРН: 1026303058484.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ).
(наименование и местонахождение органа по сертификации) ул. Маяковского, 38, г. Ульяновск, Россия, 432030, тел. 8 (8422) 67-47-03, 67-47-04, факс 8 (8422) 46-30-94, E-mail: cert1173@mail.ru. ОГРН: 1047301030182, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AI24 выдан 29.04.2010г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Клапаны обратные поворотные однодисковые чугунные
Ру 1,6 МПа (16 кг/см²) Ду 50, 80, 100, 150, 200, 250 мм,
(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект) вид продукции-арматура промышленная трубопроводная.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
37 2240

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокол испытаний от 09.11.2011 № 27.2011-121 Испытательная лаборатория ООО "АС РЕСУРС", рег. № РОСС RU.0001.21AB63 от 07.07.2011, адрес: ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, этаж 1, комн. 1а, Москва, 105318; акт о результатах анализа состояния производства № 562 от 09.11.2011

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ТУ 372240-001-48140495-05 Клапаны обратные поворотные однодисковые чугунные на Ру 1,6 МПа, паспорт клапана обратного поворотного однодискового чугунного, инструкция по эксплуатации клапана обратного поворотного однодискового чугунного.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.11.2011 по 09.11.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Г.С.Гаспарян

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.А.Будникова

**КЛАПАН
ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ
ОДНОДИСКОВЫЙ
ЧУГУННЫЙ**

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации

г. Сызрань

1. ПАСПОРТ

1.1. Материал основных деталей

Наименование деталей	Тип	Исполнение	Марка материала
Корпус	2	«Г»	СЧ18
Захлопка		«Г»	СЧ18
Ось		«Г»	Сталь 20х13
Уплотнение	2	«Г»	Латунь ЛЦ40С

1.2. Комплект поставки.

Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный типа 19ч21бр.

Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз. на партию до 20 шт.

1.3. Свидетельство о приемке и консервации.

Клапан обратный поворотный однодисковый типа 19ч21бр. соответствует ТУ 372240-001-48140495-05 и признан годным для эксплуатации.

Дата консервации « » _____ 200__ г.

Срок консервации *3 года* « » _____ 200__ г.

1.4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок клапанов - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Мастер сборочного участка



2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение и технические данные клапана.

Клапан обратный поворотный однодисковый чугунный применяется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах:

- исполнение «Г» - для воды и пара при температуре среды $T, ^\circ\text{C}$ до 225.

Присоединение к трубопроводу: бесфланцевое стяжными-шпильками.

Рабочее положение клапана:

- на вертикальном трубопроводе уплотнительной поверхностью затвора корпуса вверх;

- на горизонтальном трубопроводе, чтобы ось вращения захлопки была параллельна горизонтальной плоскости и находилась выше горизонтальной оси трубопровода. Направление рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.

2.1.1. Клапаны относятся к классу восстанавливаемых изделий.

Срок службы - не менее 5 лет.

Средний ресурс - 2500 циклов.

Наработка на отказ: 400 циклов.


2.2. Состав, устройство и работа изделия.

Клапан состоит из следующих основных деталей: корпуса 1, захлопки 2, оси 3 (см. рис.).

Захлопка в корпусе подвешена на 2-х осях, расположенных с некоторым эксцентриситетом относительно горизонтальной оси симметрии захлопки.

Конструкция противовеса обеспечивает безударное закрытие захлопки.

Принцип действия: при подаче среды в направлении под захлопку клапан открывается, при этом захлопка удерживается в положении «открыто» за счет подъемной силы, возникающей от скоростного напора потока. После прекращения подачи среды захлопка плавно закрывается под действием собственного веса, создающего необходимый момент на закрытие вследствие смещения центра тяжести захлопки относительно оси вращения.

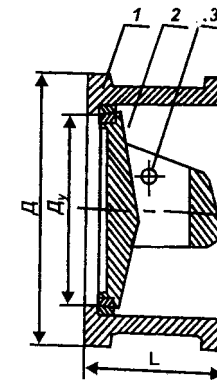

2.2.1. Основные габаритные размеры и масса.

Условный проход ДУ, мм	Размеры, мм		Масса, кг
	Д	Л	
50	105	60	2,4
80	144	70	4,9
100	160	80	6,0
150	212	100	11,6
200	270	140	23,0
250	330	150	29,3

2.3. Маркировка.

На корпусе нанесена маркировка клапана. Пример маркировки клапана по чертежу:

P_u-16 .

100,

где P_u - условное давление среды, кгс/см^2 ,

100 - условный проход, мм;

стрелка - направление рабочей среды.

На обратной стороне корпуса клапана нанесен товарный знак завода.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Общие положения.

3.1.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию клапанов допускается персонал, обслуживающий объект, изучивший устройство клапанов, правила техники безопасности, требования инструкции по эксплуатации и имеющий навыки работы с клапанами.

3.1.2. Перед монтажом клапан тщательно очистить от консервации и возможного загрязнения.

3.1.3. Перед монтажом клапана, снятого с длительной консервации, следует разобрать, удалить смазку, собрать, проверить легкость открывания захлопки и произвести гидравлическое испытание водой $P_u 16 \text{ кгс/см}^2$.

3.1.4. Клапаны типа 19ч21бр использовать только по назначению в соответствии с указанием в техническом паспорте.

3.2. Указание мер безопасности.

Запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии давления в трубопроводе.

3.3. Изготовитель.

ООО «Мегастрой» ИНН 6383004520.

446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87-А.

Тел./факс (8464) 98-29-52; 98-15-70; 98-15-69.