

По DIN 3352, часть 4, по BS 5163 типа В. Уплотнение штока сменное под давлением.
 Расстояние между торцами : по EN 558-2: 1991/DIN 3202, часть 1, F5.
 Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
 Фланец уплотнения по ISO 5210: 1991. Установлен перепуск с задвижкой DN 80

Назначение:

для воды, нейтральных жидкостей и сточных вод с содержанием твердых частиц до 10%, с макс. темпер. до 70°C

Испытание:

Гидравлическое испытание по DIN 3230 часть 4:
 Седло : PN
 Корпус: 1,5 x PN
 Проверка рабочего крутящего момента

Дополнительные принадлежности по заказу:

Насадка штока
 Редуктор с насадкой штока
 Редуктор с маховиком
 Редуктор с удлинителем штока
 Электропривод
 Фланец переходной (для DN 500-600)

Материалы:

Корпус, крышка и фланец уплотнения	ковкий чугун, GGG-50, по DIN 1693 (марка 500-7 по BS 2789)
Покрытие	внутри и снаружи, порошковое эпоксидное по DIN 30677, нанесенное электростатическим способом
Шток	нержавеющая сталь, DIN x 20 Cr 13
Уплотнение штока	грязеъемное кольцо из NBR, 2 кольца кругл.сеч. из NBR
Подшипник	полиамид
Клиновой затвор	ковкий чугун GGG-50, сердечник полностью вулканизированный резиной EPDM, где интегральная гайка клина – из устойчивой к обесцинкиванию латуни CZ 132 по BS 2874
Упорное кольцо	устойчивая к обесцинкиванию латунь CZ 132 по BS 2874
Болты крышки	нержавеющая сталь A2, пломбированы термостеком
Прокладка крышки, кольцо кругл. сеч. уплот. в штоке/крышке	резина EPDM
Кольца кругл. сеч. фланца уплотнения	резина NBR
Подъемные ушки, болты фланца уплотнения, резьбовые шпильки, гайки и шайбы	нержавеющая сталь
Перепускной клапан, коленья	чугун ковкий GGG-50 по DIN 1693 (марка 500-7 по 2789)



Дополнительные технические данные находятся в разделе "Техническая информация".
 Поскольку мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, указанные в настоящем документе конструктивные решения, материалы и технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

По DIN 3352, часть 4, по BS 5163 типа В. Уплотнение штока сменное под давлением.
Расстояние между торцами : по EN 558-2: 1991/DIN 3202, часть 1, F5.
Размеры фланцев и отверстий: по ISO 7005-2 (EN 1092-2: 1997, DIN 2501)
Фланец уплотнения по ISO 5210: 1991. Установлен перепуск с задвижкой DN 80

- Компоненты
1. Грязесъемное кольцо

2. Болт фланца уплотнения

3. Подшипник

4. Кольцо кругл.сеч. уплотнения штока

5. Кольцо кругл.сеч. фланца уплотнения

6. Упорное кольцо

7. Кольцо кругл.сеч. штока/крышки

8. Крышка

9. Прокладка крышки корпуса

10. Гайка затвора

11. Клиновой затвор

12. Корпус

13. Шток

14. Фланец уплотнения

15. Подъемное ушко

16. Болт крышки


17. Резьбовая шпилька

18. Гайка

19. Шайба

20. Колено

21. Перепускной клапан

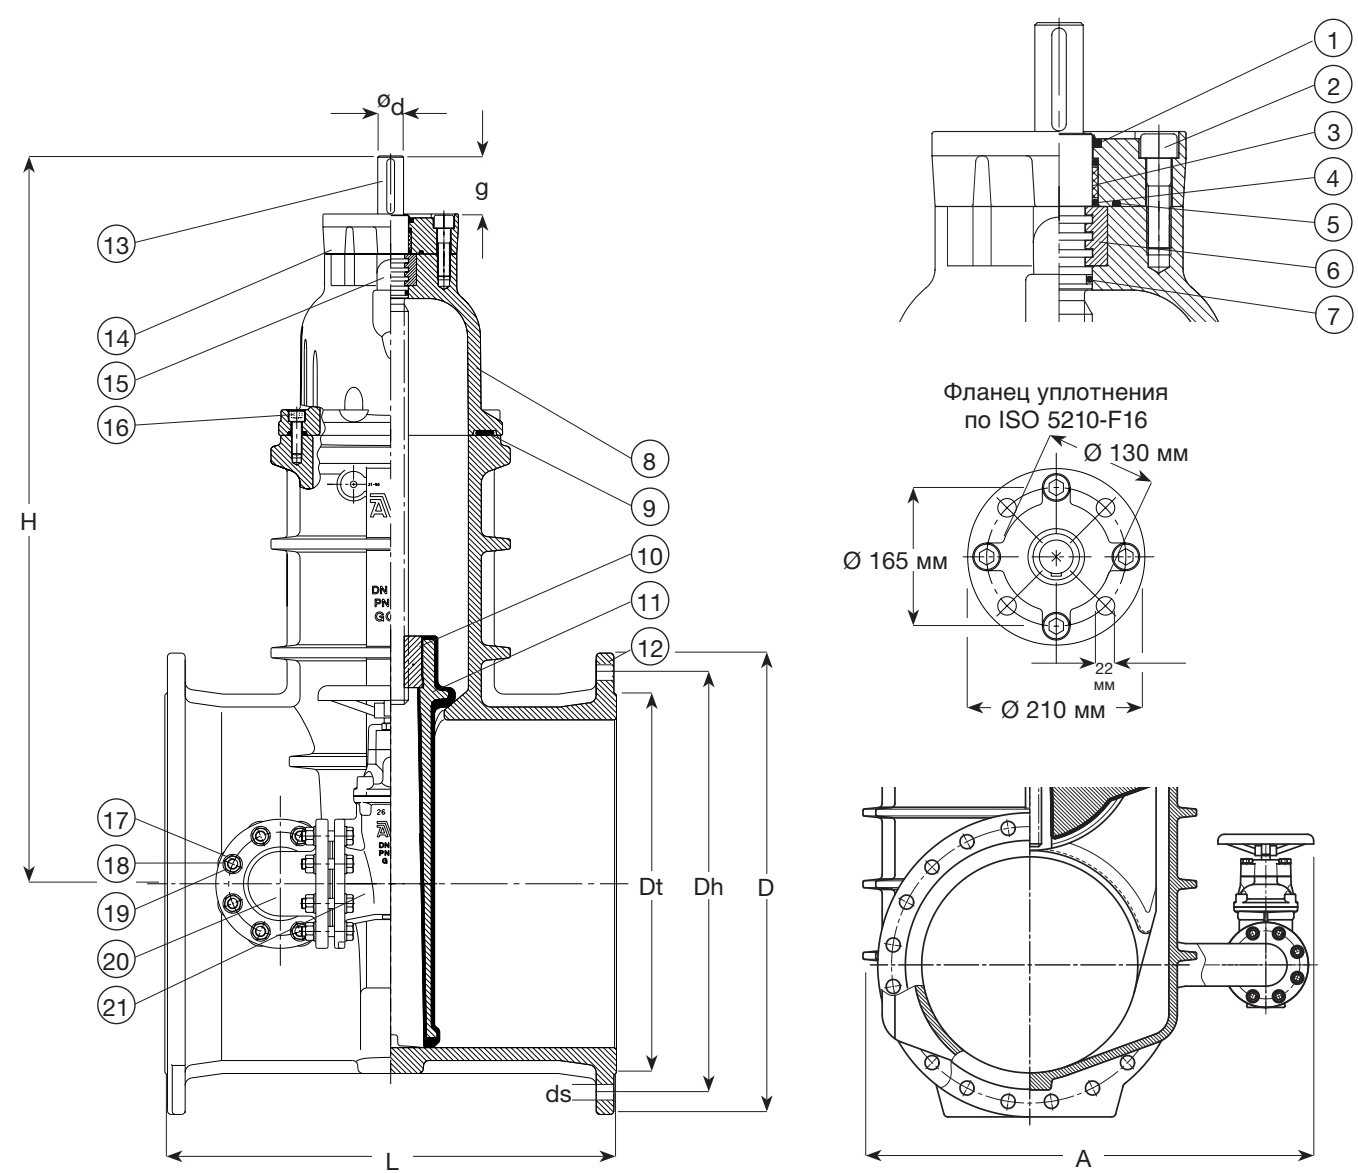

Ссыл. №	DN	L mm	H mm	Dt mm		Dh mm		ds mm		Кол-во отверстий		ød mm	A mm	g mm	Масса кг
				PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16	PN 10	PN 16				
55-450-300X6001	450	650	1130	530	640	565	585	28	31	20	20	40	1056	80	633
55-500-300X6001	500	700	1130	585	715	620	650	28	34	20	20	40	1060	80	663
55-600-300X6001	600	800	1270	685	725	725	770	34	37	20	20	40	1172	80	828

X: 0 = PN 10
1 = PN 16